

## РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ТИПА РА

### ■ ПРИНЦИП РАБОТЫ

В конструкции регулятора предусмотрена герметичная камера, разделённая мембраной на две полости. Центральная часть мембраны жёстко соединена со штоком клапана, а периферия — с корпусом мембранной коробки. Эластичность мембраны позволяет ей смещаться, перемещая шток и затвор. По импульсной линии, в одну полость мембранной камеры поступает среда, а другая открыта и заполнена воздухом с атмосферным давлением. Так как давление среды выше атмосферного — мембрана стремится выгнуться и передвинуть шток, но ей противодействует усилие сжатой пружины, которое направлено в противоположную сторону. Положение плунжера в затворной паре определяет баланс сил на штоке.

Регуляторы давления (перепада давления) прямого действия не является запорной арматурой, работают при постоянном расходе среды через регулятор.



### ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Табл. 7

Серия	Корпус	Мембранная коробка	Мембрана	Седло	Плунжер	Пружина	Винт регулировочный	Шток	Уплотнение штока
100	СЧ20	Ст 20Л	EPDM/ NBR*	Ст 45/ Ст 20X13/ 40X13	Ст 45/ Ст 20X13/ 40X13	60С2А	Ст 45	Ст 40X13/ 95X18	Резино-фторопластовое/ NBR*
200	ВЧ40								
220	Ст 20Л								

\* для исполнения в ДТ.

### ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЙ

Табл. 8

Серия	PN, МПа	t° C рабочей среды	Вид исполнения	Аналог по таблице фигур	Зона пропорциональности, %, не более	Зона нечувствительности, %, не более	Постоянная времени, сек, не более	Присоединение к трубопроводу
100	1,6	до +150	РА-А «после себя»; РА-М «перепада давления»; РА-В «до себя»; РА-Р «перепусна»	21ч10нж (п)	6	2,5	25	фланцевое (исполнение 1, ГОСТ 12815-80)
200	2,5	до +220	РА-А «после себя»	21кч10нж (п)				
220	2,5	до +150	РА-А «после себя»; РА-М «перепада давления»; РА-В «до себя»; РА-Р «перепусна»	21с10нж (п)				



### СЕРИЯ 100

Регулятор серии 100 предназначен для установки в системах тепловодоснабжения на холодную и горячую воду, раствор этиленгликоля, нефтепродукты (ДТ)\* с температурой не более 150° С и номинальным давлением не более 1,6 МПа (16 атм).

1,6 МПа 150° C СЧ +5 (-5)\* ... +55° C



### СЕРИЯ 200

Регулятор серии 200 предназначен для регулирования водяного и насыщенного пара, других жидкостей, газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой с температурой не более 220° С и номинальным давлением не более 2,5 МПа (25 атм).

2,5 МПа 220° C ВЧ +5 ... +55° C



### СЕРИЯ 220

Регулятор серии 220 предназначен для установки в системах тепловодоснабжения на холодную и горячую воду раствор этиленгликоля, нефтепродукты (ДТ) с температурой не более 150° С и номинальным давлением не более 2,5 МПа (25 атм).

2,5 МПа 150° C СТ +5 (-5)\*\* ... +55° C

\* Все типы регуляторов с индексом (ДТ) предназначены для регулирования нефтепродуктов.  
\*\* Для этиленгликоля.

### ■ ТИПЫ РЕГУЛЯТОРОВ


**Регуляторы «после себя» (РА-А)** поддерживают давление на выходе из клапана, а значит превышение настроенного значения приводит к закрытию затвора. При отсутствии давления регулятор полностью откроется, поэтому их еще называют «нормально открытыми».

**Регуляторы «до себя» (РА-В)** поддерживают давление на входе в клапан, а значит превышение настроенного значения приводит к открытию затвора. При отсутствии давления регулятор полностью закроется, поэтому их называют «нормально закрытыми».

**Регулятор перепада давления (РА-М)** прямого действия используется для поддержания заданного перепада давления между подающим и обратным трубопроводом во всей системе технологической установки. Клапан регулятора при отсутствии сигнала (энергии) нормально открыт.

**Регулятор перепуска (РА-Р)** является автоматическим регулятором для поддержания заданного перепада давления во всей системе технологической установки. Клапан регулятора при отсутствии сигнала (энергии) нормально закрыт.

# Регуляторы давления РА

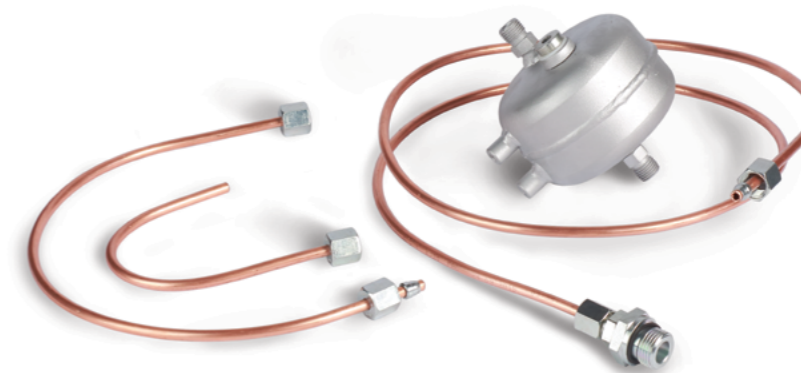

## ДИАПАЗОНЫ НАСТРОЙКИ

Табл. 9

Номер диапазона настройки	Диапазон настройки регулирования	Давление, МПа															
		0,01	0,04	0,1	0,16	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2		
0	0,01 ... 0,1	■															
1	0,04 ... 0,16		■														
2	0,1 ... 0,4			■													
3	0,3 ... 0,7				■												
4	0,6 ... 1,2						■										

## УСЛОВНАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, $K_v$ , м<sup>3</sup>/ч

Табл. 10

DN, мм	0,16	0,25	0,4	0,63	1,0	1,6	2,5	3,2	4,0	6,3	8,0	10	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	250	280	360	450	630	
Серия 100, 200, 220																													
15	•	•	•	•	•	•	•	•	•																				
20						•	•		•	•																			
25						•	•		•	•																			
32										•																			
40										•			•	•	•														
50										•		•	•	•	•														
65												•	•	•	•														
80												•	•	•	•														
100												•	•	•	•														
125												•	•	•	•														
150													•	•	•														
200*																													

• – стандартное  $K_v$ ; • – уточняйте при заказе.

\* только для серии 100.

## МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ (ПОСТАВЛЯЮТСЯ С РЕГУЛЯТОРАМИ)


Табл. 11

Тип	Комплектность	Серия	Вид исполнения
МК-2.1	Штуцер переходной G1/2xG1/4 с уплотнением Штуцерное соединение M12x1,5 с уплотнением Штуцерное соединение G1/4 с уплотнением Трубка медная Трубка медная	1 2 2 0,75 м 0,3 м	Регулятор давления «после себя» (РА-А)
			Регулятор давления «до себя» (РА-В)
МК-1.1	Штуцер переходной G1/2xG1/4 с уплотнением Штуцерное соединение M12x1,5 с уплотнением Штуцерное соединение G1/4 с уплотнением Трубка медная Трубка медная	2 2 2 1,5 м 0,75 м	100, 220 Регулятор перепада давления (РА-М)
МК-4.1	Штуцер переходной G1/2xG1/4 с уплотнением Штуцерное соединение M12x1,5 с уплотнением Штуцерное соединение G1/4 с уплотнением Трубка медная Трубка медная	2 2 2 0,75 м 0,75 м	100, 220 Регулятор «перепуска» (РА-Р)
МК-3.1	Сосуд конденсационноразделительный Штуцер переходной G1/2xG1/4 с уплотнением Штуцерное соединение M12x1,5 с уплотнением Штуцерное соединение G1/4 с уплотнением Кольцо врезное Гайка накидная M14x1,5 Заглушка M12x1,5 Прокладка фторопластовая Трубка медная Трубка медная	1 1 2 1 2 2 1 1 1,5 м 0,3 м	200 Регулятор давления «после себя» (РА-А)


# Регуляторы давления РА

## РАЗМЕЩЕНИЕ РЕГУЛЯТОРА РА НА ТРУБОПРОВОДЕ

- При температуре рабочей среды **до 110° С** регулятор разрешается устанавливать **в любом положении**.
- При температуре рабочей среды **свыше 110° С, при более DN100 и при использовании пара** в качестве рабочей среды регулятор устанавливается задатчиком **вертикально вниз**.
- Допустимое отклонение от вертикали – 90°.

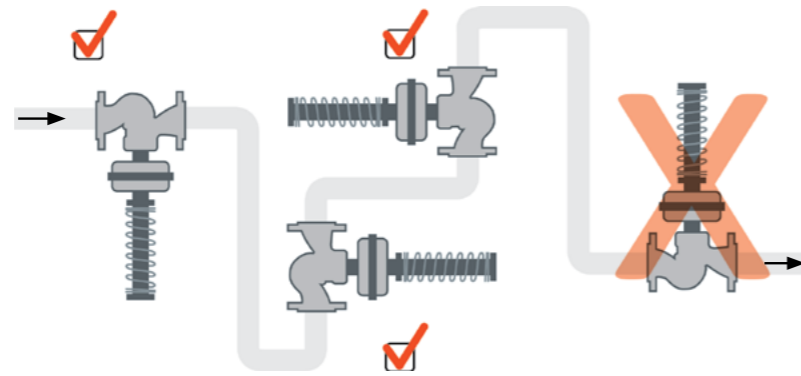

## НОМОГРАММА ПОДБОРА РЕГУЛЯТОРА РА

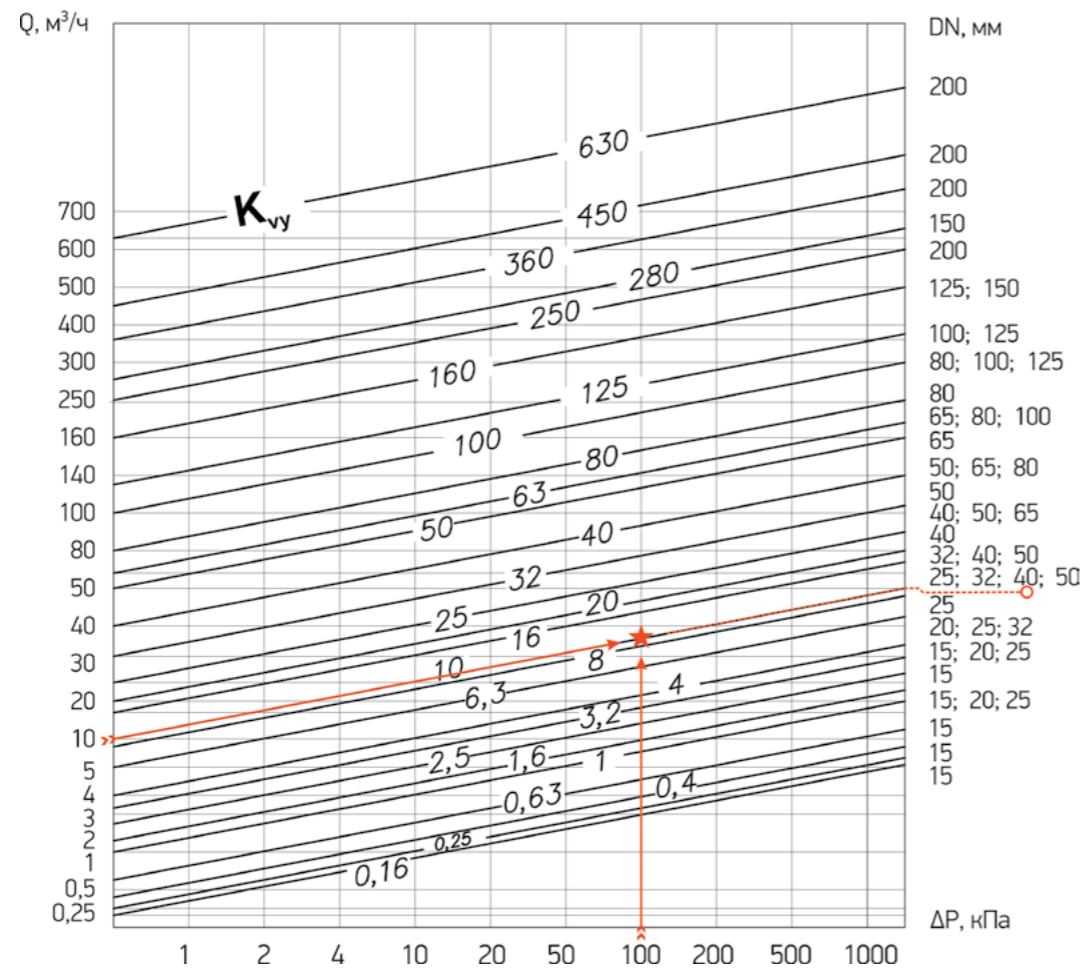

Определим Kv:

$$Kv = \frac{Q}{\sqrt{\Delta P_p / 100}} \text{ [м}^3\text{/ч] где:}$$


Q – расход воды через клапан, м³/ч  
 ΔP<sub>p</sub> – потери давления на регуляторе, кПа

Пример подбора регулятора РА для следующих условия: ΔP<sub>p</sub> = 100 кПа, тогда Kv<sub>y</sub> = 10/100/100 = 10 м³/ч.


- ★ По номограмме линии со стрелками пересекаются на участке между Kv<sub>y</sub> = 10 и Kv<sub>y</sub> = 100.
- Выбираем регулятор DN 40. По таблице №9, стр. 22 выбираем подходящий диапазон настройки №3 –0,3-0,7 МПа.

## СХЕМЫ УСТАНОВКИ РЕГУЛЯТОРОВ РА

Схема применения регуляторов «после себя» РА-А

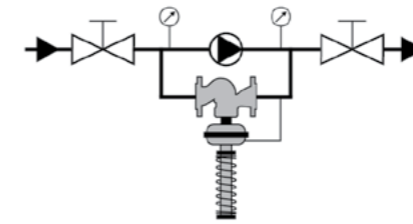

Регулирование давления в системе после насоса с клапаном на байпасной линии



Регулирование системы отопления (редукционный клапан)

Схема применения регулятора перепада давления прямого действия (РА-М)

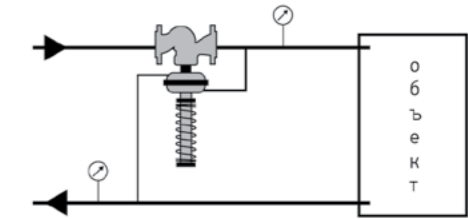
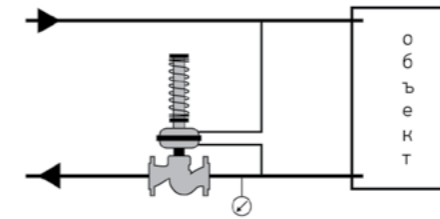


Схема применения регулятора перепускна (РА-Р)

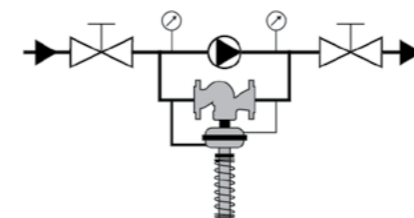


Схема применения регулятора «после себя» на подпитку (РА-А)



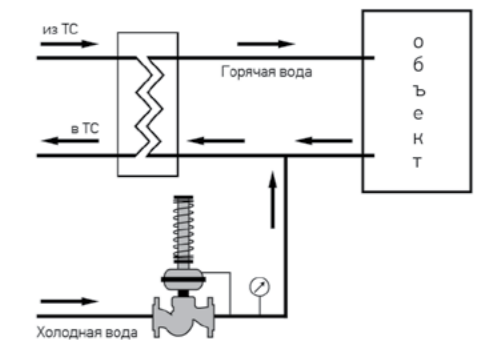


Схема применения регулятора РА-В



Кран запорный    
 Насос    
 Манометр

# Регуляторы давления РА

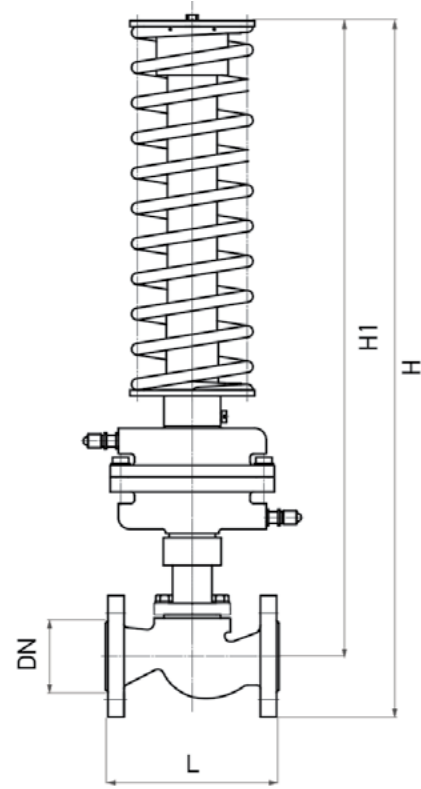

СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА, L (мм) Табл. 12.1

DN, мм	Серия 100, 200, 220
15	130
20	150
25	160
32	180
40	200
50	230
65	290
80	310
100	350
125	400
150	480
200	600

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС ИЗДЕЛИЙ Табл. 12.2

Изделие РА		DN, мм											
Серия	Регуляторы РА	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
<b>Вес (кг, не более)</b>													
100, 220	РА-М	13,6	14,1	14,9	16,6	18,6	19,1	28,6	32	43,6	56,6	79,3	90,6
	РА-Р	13,5	14	14,8	16,5	18,5	19	28,5	31,9	43,5	56,5	79,2	90,5
	РА-В, РА-А	13,3	13,8	14,6	16,3	18,3	18,8	28,3	31,7	43,3	56,3	79	90,3
200	РА-А	14,2	14,8	15,8	17,8	19,8	21,8	28,8	34,8	45,3	59,5	83,3	
<b>Строительная высота, Н (мм, не более)</b>													
100, 220	РА-М, РА-В, РА-А, РА-Р	583	598	618	638	651	659	676	692	738	770	1109	1200
200	РА-А	605	620	649	671	682	696	715	732	789	831	1135	
<b>Строительная высота, Н1 (мм, не более)</b>													
100, 220	РА-М, РА-В, РА-А, РА-Р	535	545	560	568	576	576	583	592	628	645	966	1027
200	РА-А	557	567	591	601	607	613	622	632	671	696	985	

## РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ ИЗДЕЛИЙ

### РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ РА-Х-ХХ-ХХ-Х-ХХ(ХХ)-Х-Х-ХХХ-ХХ



\* В разработке.

## ПРИМЕР РАСШИФРОВКИ МАРКИРОВКИ ИЗДЕЛИЯ

### РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ РА-М-50-25-3-СЧ(ДТ)-1,6-1-150-У1

Регулятор перепада давления прямого действия, диаметр – 50 мм,  $K_v = 25 \text{ м}^3/\text{ч}$ , диапазон настройки регулирования 0,3 ... 0,7 МПа, материал корпуса – серый чугун (нефтепродукты), максимальное давление не более 1,6 МПа (16 атм), фланцевое присоединение к трубопроводу,  $t$  среды – не более 150° С, климатическое исполнение – У1.